


Łącznik

hala A-16


ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA

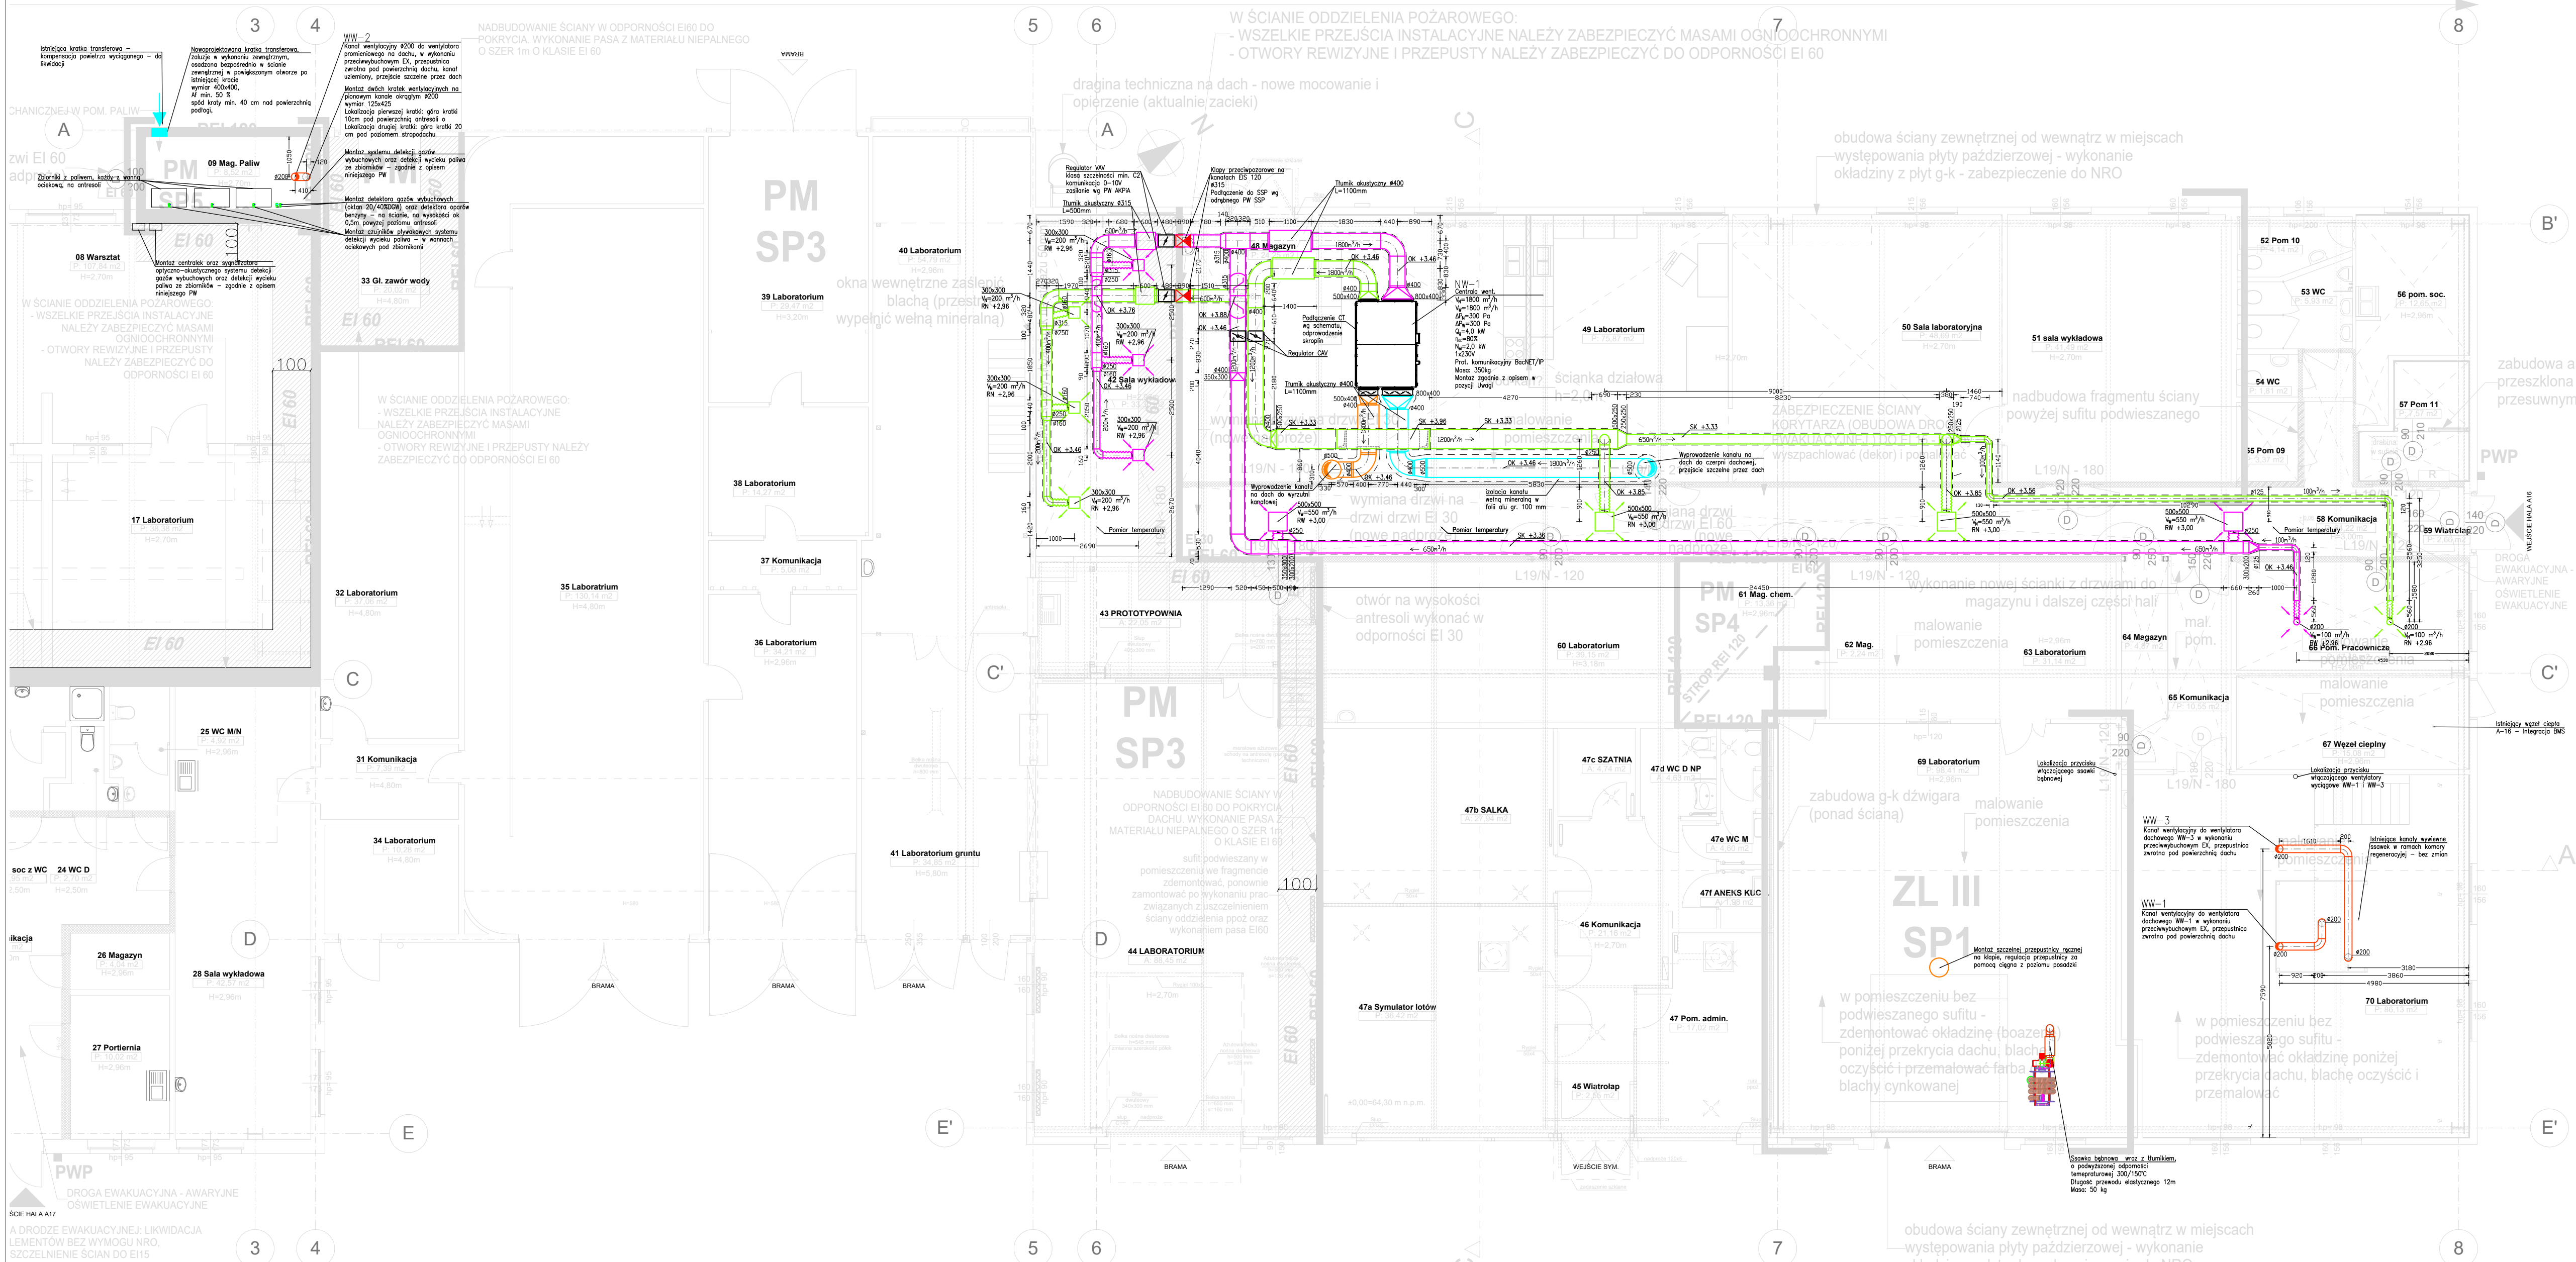

LEGENDA:

- Linia nawiewna
- Linia wywiewna
- Linia czerpna
- Linia wyrzutowa
- Isolacja kanałów went.
- Kłapa ppoż
- Regulator przepływu VAV/CAV
- Nawiewnik
- Wywiewnik
- Czujnik systemu detekcji

Przekrój odsysacza bębnowego:

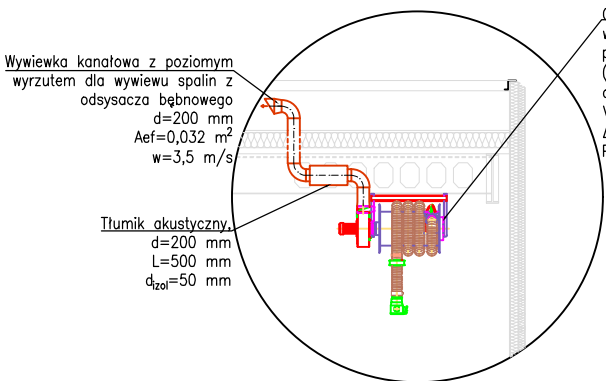

Uwagi:

Montaż centrali podwieszanej do azurowych płatwi za pośrednictwem systemowych szyn montażowych o rozpiętości ok. 3m dobranych (np. HILTI) na obciążenie centralą rozłożonym na 4 punkty podwieszenia.

Inwestor:	Politechnika Poznańska 60-965 Poznań Plac Marii Skłodowskiej – Curie 5
Adres inwestycji:	POLITECHNIKA POZNAŃSKA KAMPUS WARTA 61-138 Poznań, ul. Piotrowo 3D,
Obiekt:	Hala A-16 i A-17 Politechniki Poznańskiej
Branża:	Instalacje sanitarne
Treść rysunku:	Instalacja wentylacji ogólnej mechanicznej Rzut poziom 0
Opracował:	mgr inż. Arkadiusz Chattas
dr inż. Michał Szymanski	
mgr inż. Karolina Czerpińska	
mgr inż. Łukasz Malewski	
Imię, Nazwisko:	Podpis:
09/2019	1:100 Hala 16_17_PW_IS3_P00_r00
Data:	Skala: Nr rysunku:
Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione, Dz.U.24/1994, poz.83, ART 115-118.	